

**SELLE, COLLARI, SISTEMI DI  
FISSAGGIO BOMBOLE  
SEATINGS, COLLARS,  
CYLINDERS MOUNTING  
SYSTEMS**



# INDICE DEI CONTENUTI / CONTENTS

<b>3</b>	DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA DESCRIZIONE MANUTENZIONE SMALTIMENTO
<b>4</b>	DATI
<b>5</b>	SAFETY DISPOSITIONS DESCRIPTION MAINTENANCE DISPOSAL
<b>6</b>	DATA
<b>7</b>	SCHEDA TECNICA - DATASHEET
<b>11</b>	TABELLA REVISIONI / REVISIONS' TABLE

## DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA

È fatto assoluto divieto di utilizzare i dispositivi di fissaggio per bombole per usi diversi da quelli espressamente previsti, e cioè come soluzioni modulari per il fissaggio delle bombole a gas in impianti antincendio. UNIDET declina ogni responsabilità per danni causati da un uso improprio dei dispositivi di fissaggio per bombole. UNIDET si riserva il diritto di perseguire legalmente qualunque uso non autorizzato o qualunque modifica apportata, senza autorizzazione scritta, ai dispositivi di fissaggio per bombole di sua fornitura. Non eseguire alcuna operazione di installazione o manutenzione del materiale suddetto senza aver prima letto e compreso le procedure descritte nel presente manuale. Gran parte degli incidenti durante l'installazione e la manutenzione di impianti antincendio sono dovuti alla mancata osservazione delle più elementari norme di sicurezza e dal trascurare la pericolosità di rischi potenziali insiti in molte operazioni. Chiunque esegua operazioni di installazione e manutenzione, per non costituire un pericolo per se stesso e gli altri, deve possedere le capacità e le conoscenze opportune per lavorare con i dispositivi in pressione. L'installazione o la manutenzione di componenti per impianti antincendio eseguita in modo improprio può essere pericolosa e causare lesioni anche gravi al personale. L'operatore è l'unico che può essere cosciente dei limiti di sicurezza nel lavoro che sta compiendo ricordandosi sempre che la prudenza è la miglior difesa contro gli incidenti.

### PROCEDURE DI SICUREZZA DA ESEGUIRE:

- Indossare sempre i DPI previsti per l'ambiente di lavoro industriale.
- Assicurarsi che i dispositivi di fissaggio per bombole non presentino danni dovuti al trasporto.
- Accertarsi dello stato dei filetti sia ottimale e pulito e verificare che l'imballaggio non presenti nessun difetto.

Si declina ogni responsabilità per i danni causati dall'uso improprio e diverso da quello indicato nel manuale. L'utente sarà responsabile delle interferenze provocate da modifiche inappropriate al prodotto o dall'uso inadatto.

### DESCRIZIONE

I dispositivi di fissaggio per bombole sono utilizzati come soluzioni modulari per il fissaggio delle bombole a gas in impianti antincendio. Le soluzioni disponibili consentono la formazione di batterie di bombole a singola, doppia o multipla fila.

### MANUTENZIONE

Il sistema non necessita di manutenzione programmata.  
L'intervento di manutenzione fa riferimento all'utilizzo del componente.  
Un controllo visivo dovrebbe essere effettuato ogni sei mesi.

### SMALTIMENTO

I dispositivi di fissaggio per bombole devono essere recuperati e smaltiti in conformità alle norme vigenti al momento della dismissione.

## DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA

### DATI

I dati elencati di seguito sono incisi sul corpo:

- Nostro Marchio.
- Codice prodotto

**Garanzia:** 12 mesi data consegna. La garanzia rilasciata è soggetta a decadere in caso di inosservanza delle norme di installazione e manutenzione descritte nel presente manuale

## SAFETY DISPOSITIONS

It is absolutely forbidden to use the fixing devices for cylinders for uses other than those expressly provided for, namely as modular solutions for the fixing of gas cylinders in fire protection systems. UNIDET is not responsible for any damage caused by improper use of cylinders mounting systems. UNIDET reserves the right to legally prosecute any unauthorized use or any modification made, without written permission, to the cylinder fasteners supplied to it. Do not perform any installation or maintenance of the aforementioned material without having first read and understood the procedures described in this manual. Most accidents during the installation and maintenance of fire-fighting systems are due to failure to observe the most basic safety standards and neglect the danger of potential risks inherent in many operations. Anyone performing installation and maintenance operations, in order not to pose a danger to themselves and others, must have the appropriate skills and knowledge to work with pressure devices. Improper installation or maintenance of components for fire-fighting systems can be dangerous and cause serious injuries to personnel. The operator is the only one who can be aware of the safety limits in the work he is carrying out always remembering that prudence is the best defense against accidents.

### SAFETY PROCEDURES TO BE PERFORMED:

- Always wear PPE intended for the industrial working environment.
- Ensure that cylinder fasteners are not damaged by transport.
- Make sure that the fillets are in perfect condition and clean and that the packaging is not defective.

We decline every responsibility for the damages caused by the improper use or different use from what recommended in the manual. The user will be responsible of the disturbances provoked by inappropriate changes on the product or for unsuitable use.

### DESCRIPTION

The fixing devices for cylinders are used as modular solutions for fixing gas cylinders in fire protection systems. The available solutions allow the formation of single, double or multiple row cylinder batteries.

### MAINTENANCE

The system does not require scheduled maintenance.  
Maintenance refers to the use of the component.  
A visual inspection should be carried out every six months.

### DISPOSAL ELIMINATION

The fixing devices for cylinders must be recovered and disposed of in accordance with the rules in force at the time of disposal.

## SAFETY DISPOSITIONS


### DATA

The following information are engraved on the body:

- Our mark.
- Code of the product.

**Warranty:** 12 months after delivery. In case of not observance of the conditions of use and maintenance indicated in the present manual, the guarantee decays.

## SCHEMA TECNICA - DATA SHEET

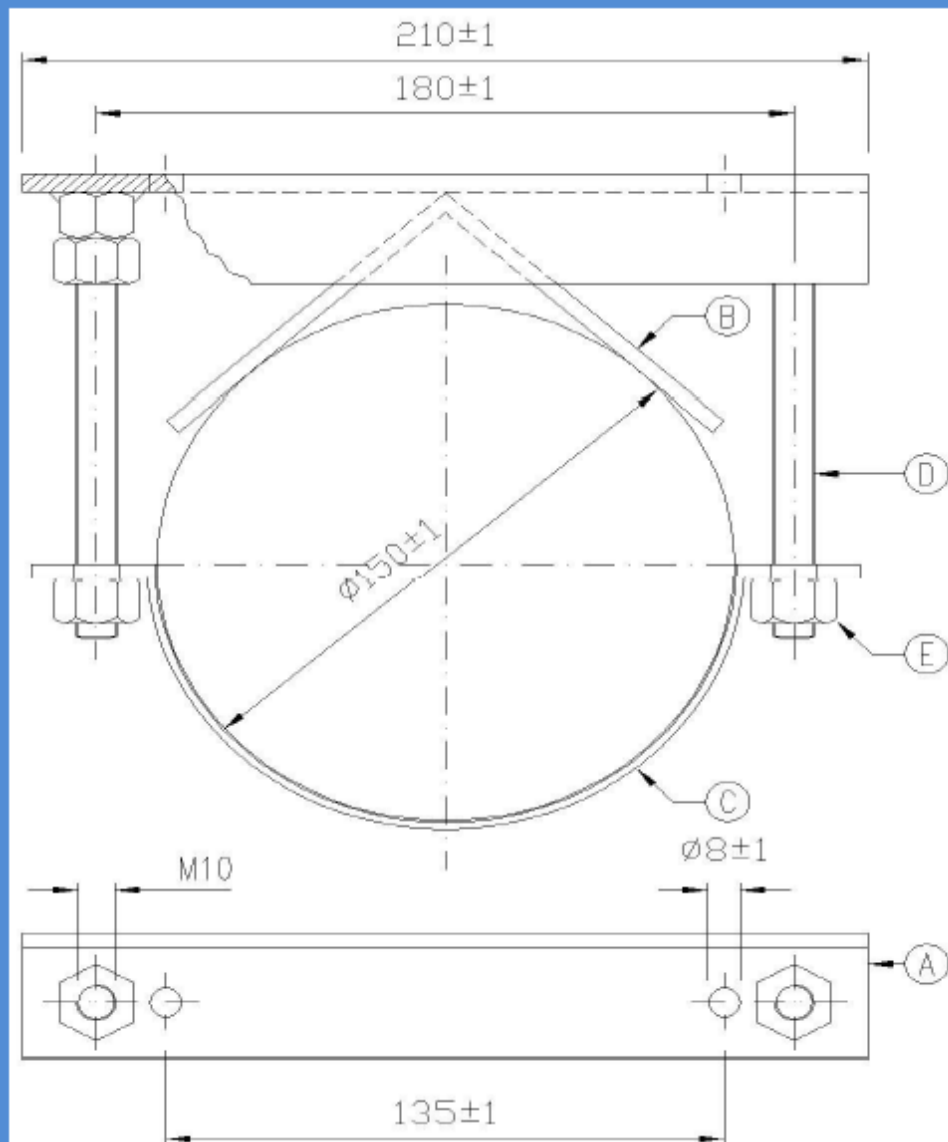

### SELLA E COLLARE PER BOMBOLA Ø 150 mm SEATING AND COLLAR FOR CYLINDER Ø 150 mm



Pos.	Descrizione / Description	Cod. Code	Materiale / Material
A	Sella / Seating	61	Acciaio zincato / Galvanized Steel
B	Piattina / Flat	/	Acciaio zincato / Galvanized Steel
C	Collare / Collar	61-0	Acciaio zincato / Galvanized Steel
D	Barra filettata non fornita / Rod Screw not provided	/	/
E	Dadi M10 non forniti / M10 nuts not provided	/	/



Peso / Weight

0,715 Kg

Descrizione: La rastrelliera è utilizzata per fissare in sicurezza la bombola alla parete durante la scarica.

Description: The rack is used to secure the cylinder to the wall during discharge.

## SCHEMA TECNICA - DATA SHEET

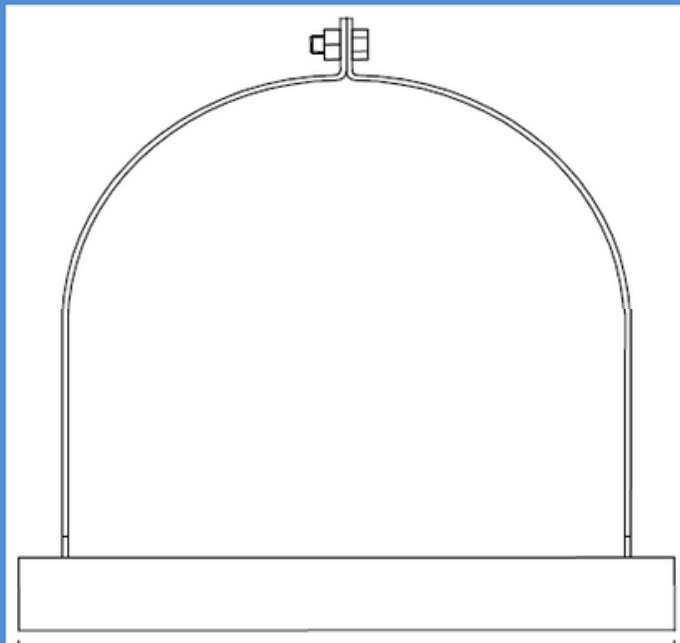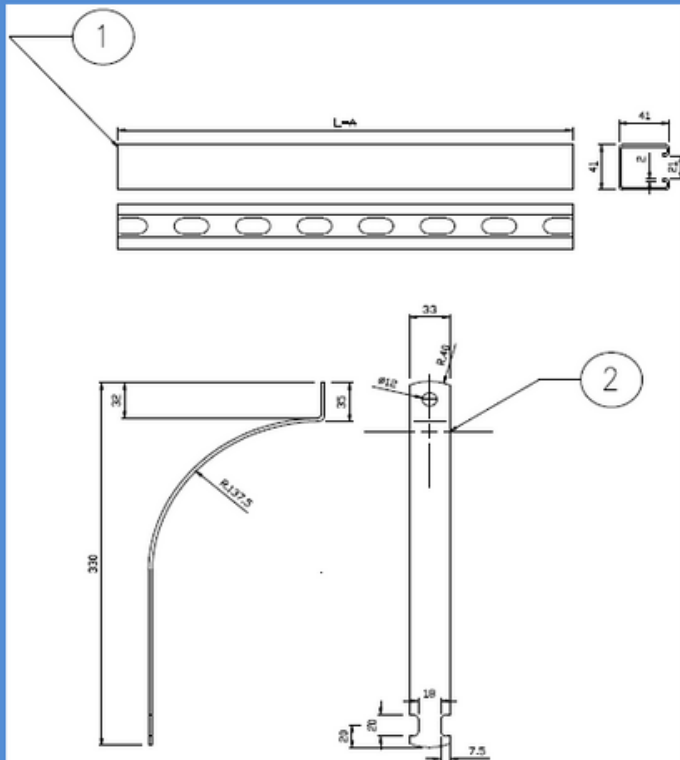
**CR-140**
**Diametro / diameter : 140mm**
**CR-170**
**Diametro / diameter : 170mm**
**CR-204**
**Diametro / diameter : 204mm**
**CR-229**
**Diametro / diameter : 229mm**
**CR-275**
**Diametro / diameter : 275mm**
**CR-360**
**Diametro / diameter : 360mm**
**CR-406**
**Diametro / diameter : 406mm**

**COPPIA COLLARI CODA A RONDINE x PROFILO 41X41 CON VITE DI FISSAGGIO - vari diametri**  
**PAIR OF SWALLOW TAIL COLLARS x 41x41 PROFILE WITH FIXING SCREW - various diameters**


Pos.	Descrizione / Description	Cod. / Code	Materiale / Material
1	Collare coda di rondine / Pair of swallow tail collars	CRxx	Acciaio zincato / Galvanized Steel
2	Profilato 41x41 L varie misure / Profile 41x41 L various measurements Collare VENDUTO SEPARATAMENTE / Collar SOLD SEPARATLY	PROF.CRxx	Acciaio zincato / Galvanized Steel

Descrizione: La rastrelliera è utilizzata per fissare in sicurezza alla parete la bombola durante la scarica.

Description: The rack is used fasten to the cylinder during the discharge, in a safe way.



## SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

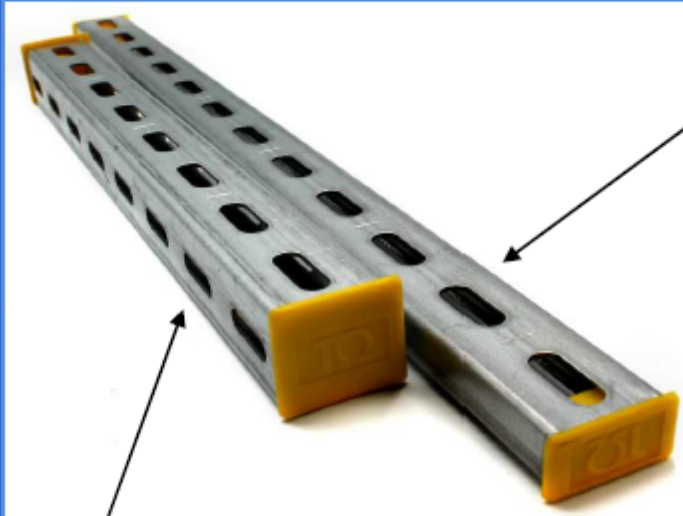


PROF.

PROF.3BASSO

DAP-M10-S-ZC

BF10

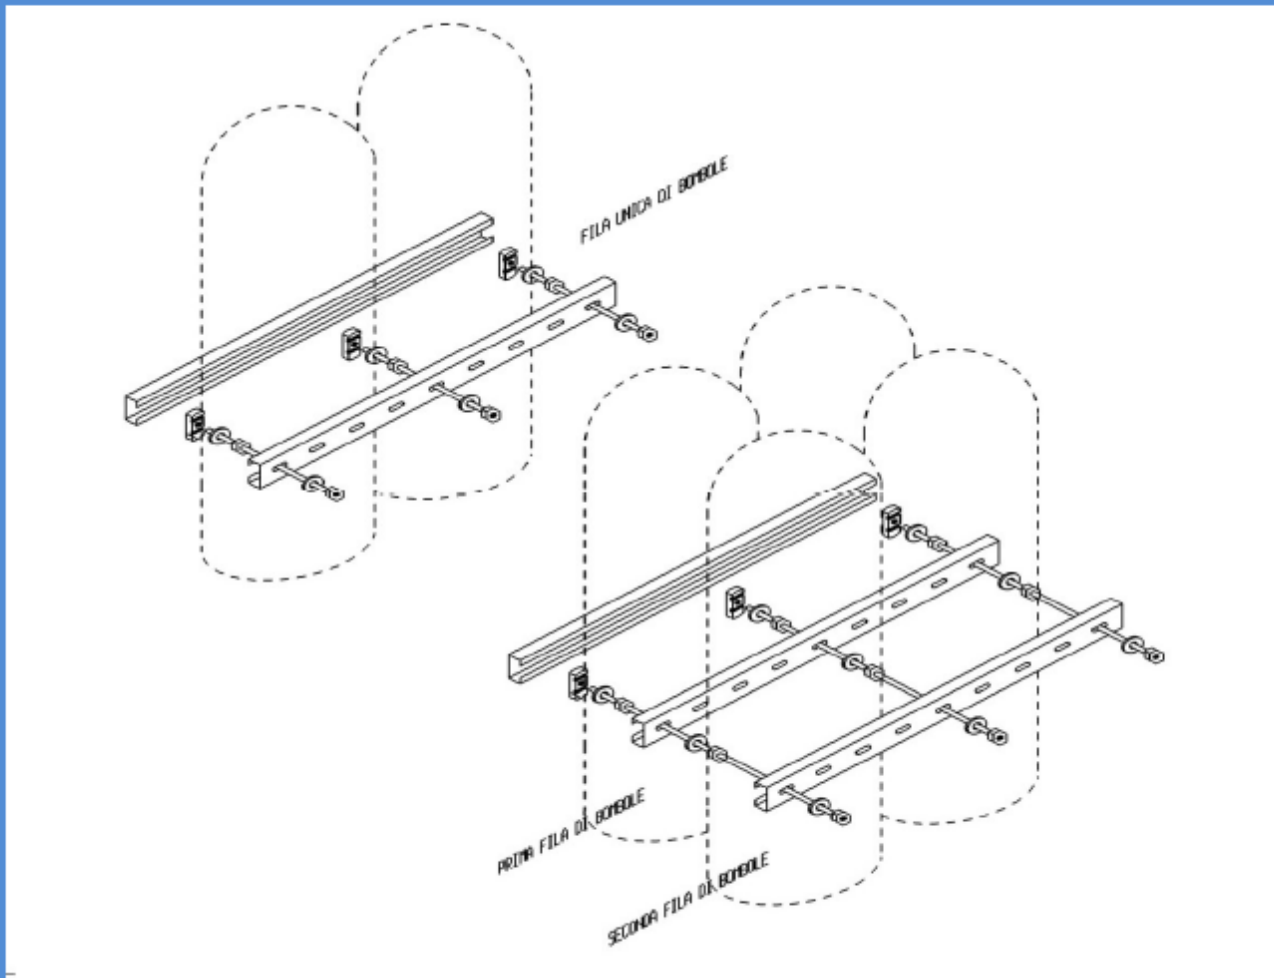

### PROFILI ASOLATI, DADI E BARRA FILETTATA EYELET PROFILES, NUTS AND THREADED ROD



Materiale / Material: Acciaio laminato a freddo zincato / Cold rolling galvanized steel

Descrizione: La rastrelliera è utilizzata per fissare in sicurezza alla parete la bombola durante la scarica.

Description: The rack is used fasten to the cylinder during the discharge, in a safe way.



**STATO DI REVISIONE / ISPECTION STATUS**

REV	DATA / DATE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	REVISORE / AUDITOR
0	22/08/2023	Prima emissione / First issue	Tatiana Portaluppi



IL PRESENTE DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI ANTINCENDI UNIDET SRLU E NON PUÒ ESSERE DIVULGATO O RIPRODOTTO, ANCHE PARZIALMENTE, SENZA AUTORIZZAZIONE.  
THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF ANTINCENDI UNIDET SRLU AND CANNOT BE DISCLOSED OR REPRODUCED, EVEN PARTIALLY, WITHOUT AUTHORIZATION.